




Распределительный коллектор HKV 160 мм средней мощности

Технический паспорт

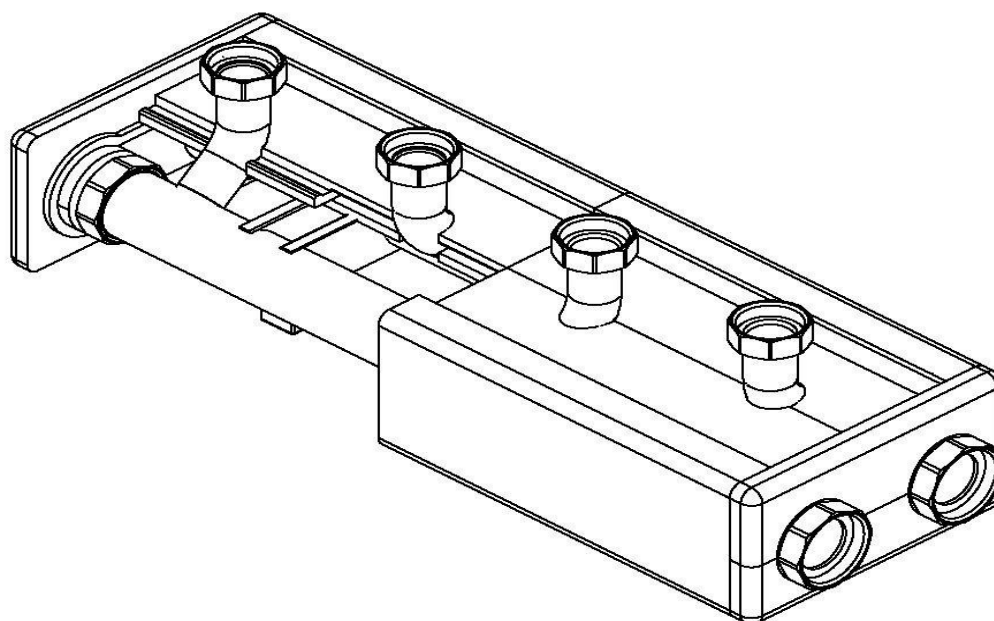

Описание:

- Подающий и обратный коллекторы расположены параллельно, термически разделены в EPP-изоляции согласно закону об энергосбережении EnEV
- Коллекторы изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 (2 x DN50), диаметр Ø54 x 1 мм



- Межосевое расстояние для подключения насосных групп 160 мм
- От 2 до 4 контуров в одном коллекторе, от 5 контура соединяются последовательно
- Модульная конструкция с дополнительными принадлежностями и аксессуарами

Технические характеристики:

Расчётные данные:

- Макс. мощность до 185 кВт (при ΔT 20 К) и при параллельном подключении до 370 кВт (при ΔT 20 К)
- Макс. расход теплоносителя до 7,95 м³/ч
- Макс. рабочая температура до 100°C
- Макс. рабочее давление 6 бар

Описание конструкции:

- Подающий и обратный коллекторы из нержавеющей стали 1.4301 DN 50
- Подключение от котла возможно слева/справа или с разных сторон
- Групповые выходные патрубки с соединительными дугами под 45° линейно расположены друг с другом и направлены вверх
- Расстояние между патрубками 160 мм

Изоляция:

- Материал: вспененный полипропилен (EPP), не диффузионно-стойкий
- Цвет: антрацит/черный
- согласно EnEV закона об энергосбережении
- Подготовленные отверстия для выходов от коллектора
- Изоляция предварительно смонтирована на коллекторе

Размеры:

- Внешние размеры изоляции Ш x В: 237 x 127 мм

Присоединение от котла:

- 2 накидные гайки 2" ВР с плоским уплотнением, подходящие для шаровых кранов

Присоединение насосных групп:

- Накидные гайки 1½" ВР с плоским уплотнением

Крепление:

- Настенные консоли WH (пара), артикул 290010 или напольные кронштейны с шумопоглощающими вставками, артикул 290011.

Распределительный коллектор НКВ 160 мм средней мощности

Технический паспорт

Габаритные размеры:

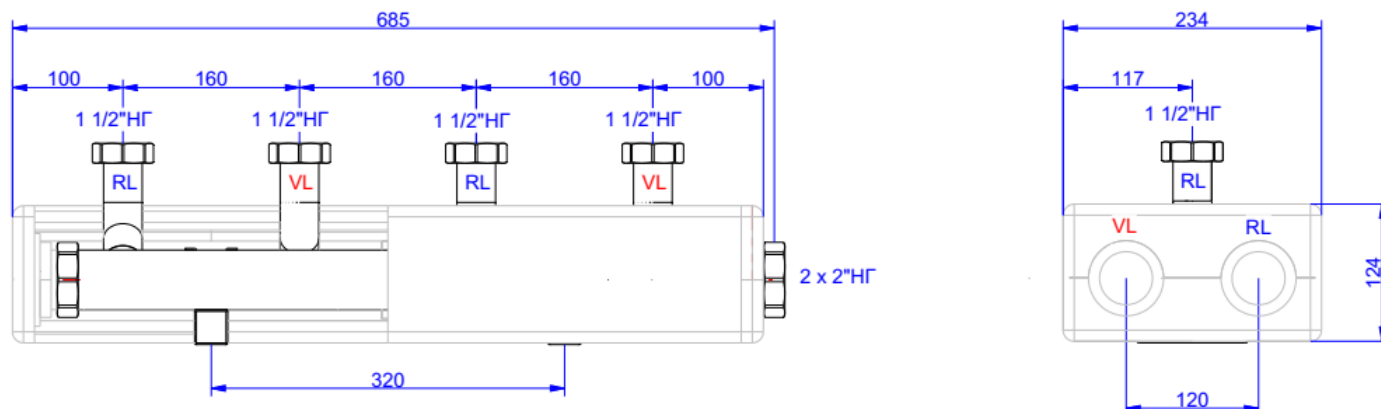


Таблица 1.

Кол-во отопительных контуров	2	3	4
Монтажная длина (с изоляцией) в мм	685	1005	1325
Артикул - №:	290052	290053	290054

Принадлежности:

Расширительный контур для коллектора НКВ 160 мм:

- 1 Отопительный контур
- Из высококачественной стали 1.4301 с EPP-изоляцией.
- Присоединение от котла: 2 накидные гайки 2" ВР с плоским уплотнением;
- Присоединение к коллектору НКВ-160: наружная резьба 2" с плоским уплотнением;
- Присоединение насосных групп: накидные гайки 1 1/2" с плоским уплотнением
- Д x Ш x В: 320 x 237 x 127 мм



Расширительный контур НКВ-160/1HW:

- 1 Отопительный контур с гидравлической стрелкой
- Из высококачественной стали 1.4301 с EPP-изоляцией
- Присоединение от котла: 2 накидные гайки 2" ВР с плоским уплотнением;
- Присоединение к коллектору НКВ-160: наружная резьба 2" с плоским уплотнением;
- Присоединение насосных групп: накидные гайки 1 1/2" с плоским уплотнением
- Д x Ш x В: 320 x 237 x 127 мм



Таблица 2.

Расширительный контур	Расширительный контур НКВ-1 160 мм	Расширительный контур НКВ-1HW 160 мм
Монтажная длина (с изоляцией) в мм	320	320
Артикул - №:	290051	290051HW

Т-соединительный элемент 2" x 2 1/2" (2шт.):

- для параллельного подключения двух распределительных коллекторов HKV 160 VA
- Труба подачи и обратки из нержавеющей стали 1.4301 DN 50
- Присоединение коллекторов HKV 160: наружная резьба 2" с плоским уплотнением.
- Присоединение от котла: 2 накидные гайки 2 1/2" ВР с плоским уплотнением, подключение вертикальное;
- с изоляцией EPP, вспененный полипропилен (EPP), согласно EnEV
- Внешние размеры изоляции: Д x Ш x В: 320 x 237 x 127 мм



Таблица 3.

Принадлежности	Т- соединительный элемент
Артикул-№:	H106018

Набор шаровых кранов DN40 (2шт.):

- Шаровые краны из никелированной латуни DN40 для монтажа в качестве первичного шарового крана перед распределительным коллектором HKV 160 мм
- Первичное соединение: 1 1/2" ВР
- Вторичное соединение: 2" НР, плоское уплотнение.



Набор шаровых DN50 (2шт.):

- Шаровые краны из никелированной латуни DN50 для монтажа в качестве первичного шарового крана перед распределительным коллектором HKV 160мм
- Первичное соединение: 2" ВР
- Вторичное соединение: 2" НР, плоское уплотнение.



Набор шаровых кранов DN65 (2шт.):

- Шаровые краны из никелированной латуни DN65 для монтажа в качестве первичного шарового крана перед распределительным коллектором HKV 160мм
- Первичное соединение: 2 1/2" ВР
- Вторичное соединение: 2 1/2" НР, плоское уплотнение.



Таблица 4.

Принадлежности и комплектующие изделия	Набор шаровых кранов DN40	Набор шаровых кранов DN50	Набор шаровых кранов DN65
Артикул-№:	H100015	H100035	H100040


Распределительный коллектор НКВ 160 мм средней мощности

Технический паспорт

Настенные консоли WH (пара):

- Из оцинкованной стали для крепления распределительного коллектора НКВ 160 мм на стене
- с шумопоглощающей вставкой, соответствует DIN 4109
- с крепежными винтами и дюбелями

Габаритный чертёж:

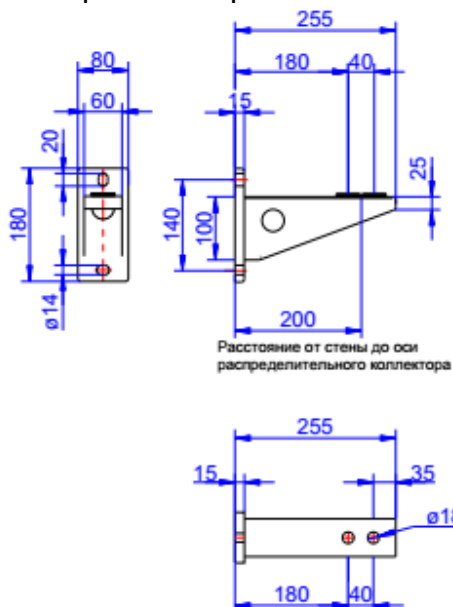

Примечание:

- до 5 групп - 2 консоли,
- от 6 групп - 3 консоли

Таблица 5.


Консоли	Настенные консоли WH
Артикул-№:	290010

Кронштейн шумоизолированный:

- Профильная сталь с опорной плитой для винтового крепления распределительного коллектора НКВ 160 мм, оцинкованное исполнение
- регулируемый по высоте 350 - 550 мм
- со шумопоглощающей вставкой
- соответствует DIN 4109
- с крепежными винтами и дюбелями.



Габаритный чертёж:

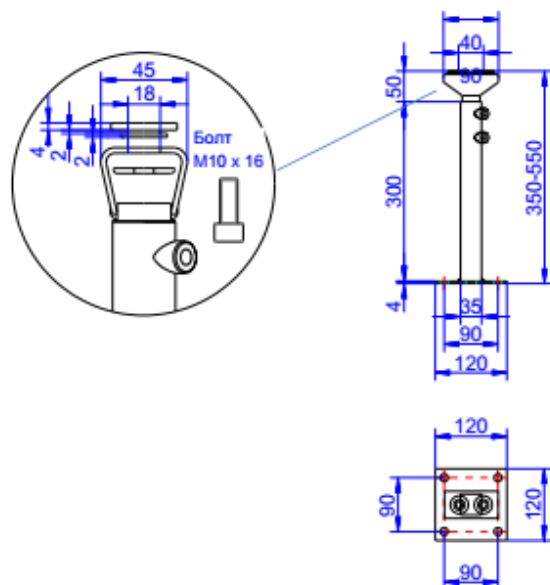

Примечание:

- до 5 групп - 2 консоли,
- от 6 групп - 3 консоли

Таблица 6.

Консоли	Кронштейн шумоизолированный
Артикул-№:	290011

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Распределительный коллектор НКВ 160 мм

N	ТИП	Артикул	кол-во	Примечание
1				
2				
3				
4				
5				

Название, адрес торгующей организации _____

Продавец _____

М.П. печать
торгующей
организации

Рекламации и претензии к качеству товара на территории Российской Федерации принимаются сервисными центрами компании ООО «ХАНЗА РУС» размещёнными на сайте: <http://hansa-energietechnik.ru/service>.
Гарантия предоставляется на общих условиях продаж и поставок Hansa Energietechnik, действующие на момент отгрузки.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.